


SCHEMAT ZASILANIA DWÓCH POMP 2 x 2,2 kW

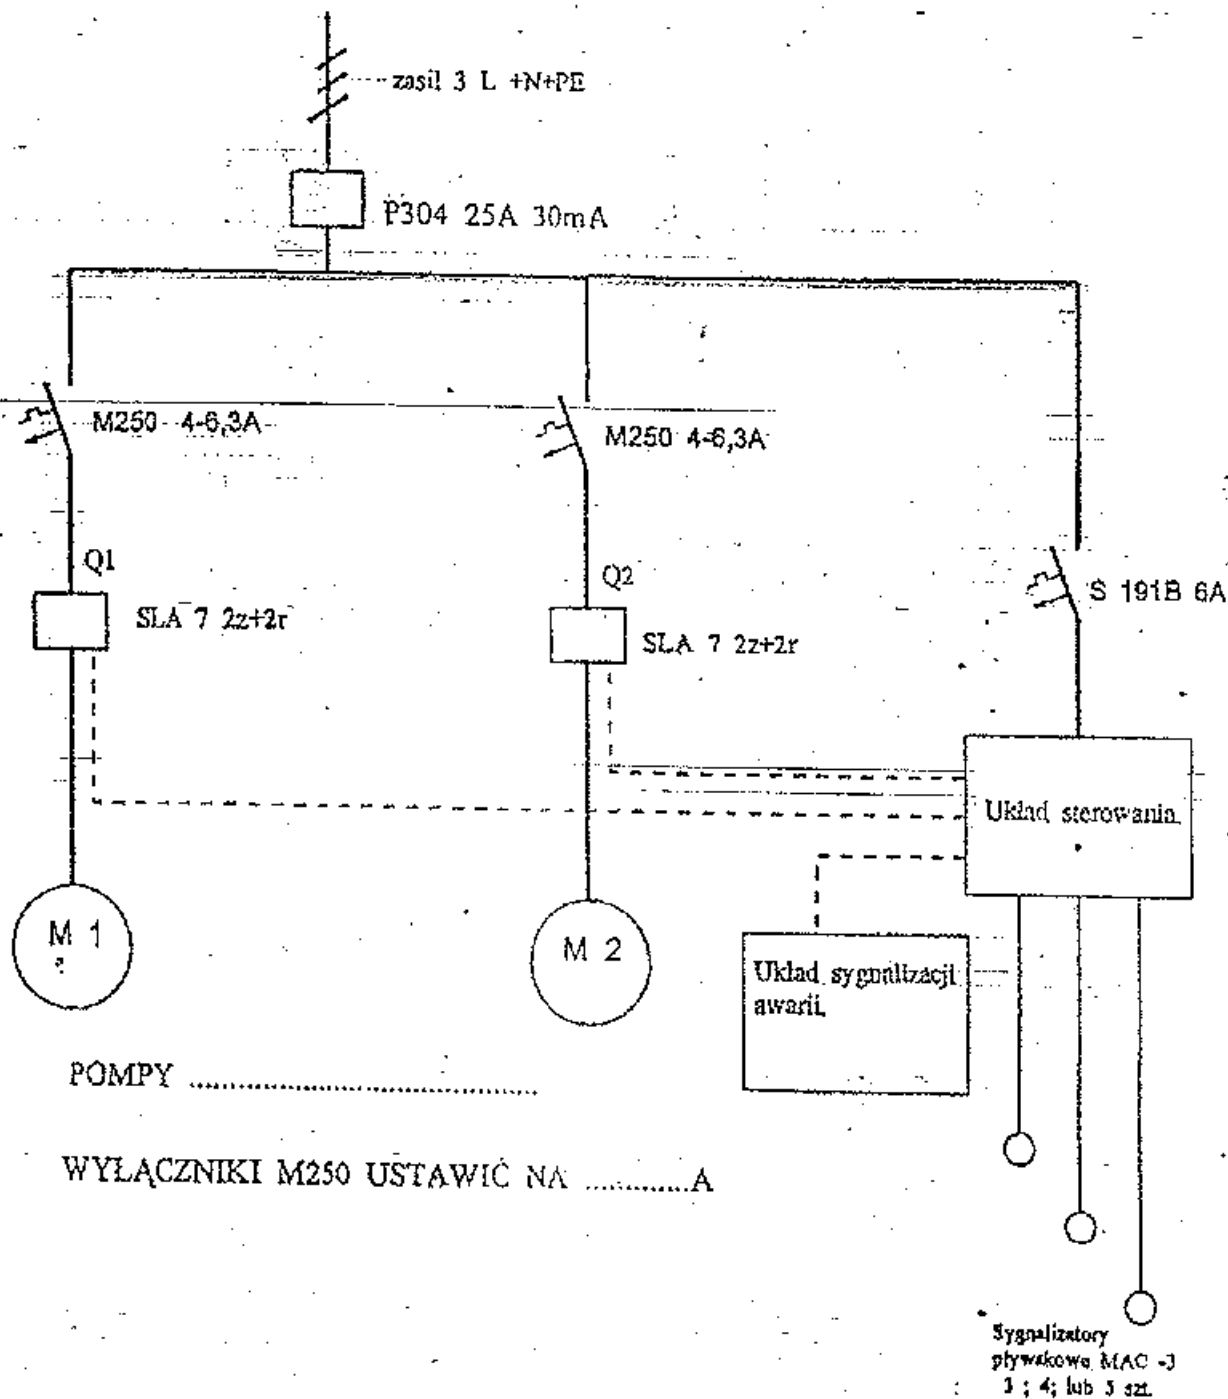

POMPY

WYŁĄCZNIKI M250 USTAWIĆ NAA

inż. ELŻBIETA ANDRZEJCZAK
Rzecznik w zakr. wodociągów i kanalizacji
upr. w specjalności inst.-inżynierskiej
upr. nr GP II 460-80/76, 237/86/WL, 1/82/WML
w zakr. sieć inst. sanit. oraz ochr. środowiska
ul. Żółkiewska 12 m. 79, tel. 651-89-62

KANALIZACJA SANITARNA
W GMINIE PARADYZ - ETAP III

SCHEMAT ZASILANIA POMPOWNI

Projektant: INŻ. ELŻBIETA ANDRZEJCZAK
E ANDRZEJCZAK

Skala: Data: Strona: 69

mgr inż. Anna Andrzejczyk, ak-MoDe
upr. nr ewid. 71/01/WL
w zakresie sieć instalacji, urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłych
wentylacyjnych i gazowych
91-464 Łódź, ul. Żółkiewska 5/61 m. 59
181 0421 07